

別添

JLPA 第 13 号 51 番
平成 25 年 8 月 28 日

一般社団法人全国 L P ガス協会
会長 北 嶋 一 郎 殿

一般社団法人 日本エルピーガス協会

会 長 石



平成 25 年度「保安検査実務者研修会」開催へのご協力のお願いについて

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊協会活動に対し格別のご指導とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊協会では、日本 L P ガス団体協議会共催のもと、今年度は、下記の日程にて、保安検査告示の改正概要の解説、高圧ガスの事故の分析及び製造作業中のヒヤリ・ハット事例とその対応とともに、保安検査時に指摘される保安設備の不具合への対応に重点をおき、

(1) 保安行政の動向

(2) L P ガス製造事業所の保安管理について

(3) 高圧ガスの事故概要とその原因 (ヒヤリ・ハット事例の解説)

(4) 高圧ガス製造事業所の保守管理の在り方 (保安設備の保守管理の要点)

(5) 高圧ガス製造事業所の保安検査対応について

(JLPA501-2, 3, 4 (保安検査実施要領) を題材にした、L P ガス設備保安検査対応について)

に関する研修会開催の運びとなりましたので、別紙のとおりご案内申し上げます。

本研修会は、液化石油ガス製造事業所等において、保安管理に携わる方々にとりまして、設備の保安確保及び保全に対し大変お役立ていただける内容で構成させていただいております。

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴協会会員各位にお知らせいただきたくご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

＜研修会開催は次のとおりです。＞

- | | | |
|--------------------------------|------------|-------|
| (1) 東京会場：平成 25 年 10 月 11 日 (金) | 品川区立総合区民会館 | 150 名 |
| (2) 大阪会場：平成 25 年 10 月 29 日 (火) | エル・おおさか | 150 名 |
| (3) 福岡会場：平成 25 年 10 月 16 日 (水) | 福岡朝日ビル | 100 名 |

添付資料：高圧ガス製造事業者向け「保安検査実務者研修会」のご案内

以上

高圧ガス製造事業所向け「保安検査実務者研修会」のご案内

(高圧ガス設備の保全と保守管理方法及び保安検査への対応について)

主催 (一社)日本エルピーガスプラント協会

共催 日本 L P ガス 団 体 協 議 会

1. 開催の主旨

高圧ガス製造設備等高圧ガスを取扱う事業者は、高圧ガス保安法のもと、自らの責任において、高圧ガス設備の保安を促進しております。

しかしながら、近年、高圧ガス製造施設の事故は、減少することなく、むしろ増加の一途をたっております。

その主な原因として、設備の経年劣化(劣化、腐食)、点検不良及び誤操作及び誤判断並びに認知確認ミスとともに、設備の保全・保安管理技術が継承されていないことが指摘されております。

今年度は、日本 L P ガス 団 体 協 議 会 共 催 の も と 、 保 安 行 政 の 動 向 (高 圧 ガ ス 設 備 の 耐 震 対 応 と 告 示 検 査 等) 、 保 安 検 査 基 準 (告 示) の 改 正 概 要 の 解 説 、 高 圧 ガ ス の 事 故 の 分 析 及 び 製 造 作 業 中 の ヒ ヤ リ ・ ハ ッ ト 事 例 と そ の 対 応 と と も に 、 保 安 検 査 時 に 指 摘 さ れ る 保 安 設 備 の 不 具 合 へ の 対 応 に 重 点 を 置 き 、

(1) L P ガス製造事業所の保安管理について

「保安行政の動向(高圧ガス設備の耐震対応、告示検査等)」

(日本 L P ガス 団 体 協 議 会 保 安 委 員 会 委 員 に よ る 解 説)

(2) 高圧ガスの事故概要とその原因(ヒヤリ・ハット事例の解説)

(全国 L P ガス 協 会 技 術 委 員 に よ る 解 説)

(3) 高圧ガス製造事業所の保安検査対応について

(JLPA501-2, 3, 4 を題材に、L P ガス 設 備 の 保 安 検 査 対 応 に つ い て

JLPA 技 術 委 員 会 委 員 に よ り 解 説 を 行 う 。)

について、解説いたします。

2. 開催日及び会場

開催場所	開催日	会場	募集
東京	平成 25 年 10 月 11 日(金)	品川区立総合区民会館(東京)	150 名
大阪	平成 25 年 10 月 29 日(火)	エル・おおさか(大阪)	150 名
福岡	平成 25 年 10 月 16 日(水)	福岡朝日ビル(福岡)	100 名

3. 講習科目・時間(予定)

時 間	科 目	講 師
10:00	開講挨拶	日本LPガス団体協議会
10:05 11:10	LPガス製造事業所の保安管理について	日本LPガス団体協議会
11:15 12:25	LPガス製造事業所における 運転中のヒヤリ・ハット事例と解説	全国LPガス協会
休 憩 (12:25~13:15)		
13:15 14:45	LPガス製造事業所における保安検査対応について (JLPA501 シリーズの解説)	日本エルピーガスプラント協会
コーヒープレイク (14:45~15:00)		
15:00 16:30	LPガス製造事業所における保安検査対応について (JLPA501 シリーズの解説)	日本エルピーガスプラント協会
16:30	閉会挨拶	日本エルピーガスプラント協会

◎ 研修会終了後「受講修了証」を交付いたします。尚、都合により科目は一部変更する場合があります。

4. 受講料 (テキスト(*1) 及び消費税を含む。)

- (1) (一社)日本エルピーガスプラント協会正会員 : 10,500円(1名)
- (2) (一社)日本エルピーガスプラント協会賛助会員 : 14,700円(1名)
- (3) 日本LPガス団体協議会会員(*2) : 14,700円(1名)
- (4) 工業用消費事業者(製造事業者)(*3) : 14,700円(1名)
- (5) 一般の方 : 21,000円(1名)

- (*1) ①JLPA 501-2²⁰¹² 保安検査実施要領(第一種製造設備)
- ②JLPA 501-3²⁰¹³ 保安検査実施要領(液化石油ガススタンド)
- ③JLPA 501-4²⁰¹³ 保安検査実施要領(移動式製造)

(*2) 都道府県LPガス協会等に所属されている方

(*3) 工場用燃料としてLPガスを利用されている事業者

(6) 行政関係の方々は、協会までお問い合わせ下さい。

5. 受講手続

以下の①、②を合わせてFAX(03-5777-6168)又は郵送でお送り下さい。

ご入金確認後「受講票」をご送付いたします。

① 受講申込書 (申込書に所定の事項をご記入下さい。)

② 銀行の振込金受取書のコピー

受講料をお振込の上お送り下さい。

取引先 : 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店

普通口座: 1492392

口座名義: シャ)ニホンエルピーガスプラントキョウカイ

◎現金書留でのお申し込みもお受け致します。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴木ビル3F

(一社)日本エルピーガスプラント協会 講習会係 TEL 03-5777-6167 FAX 03-5777-6168


6. 会場案内図

＜きゅりあん＞(品川区立総合区民会館)

東京都品川区東大井 5-18-1

[最寄り駅]

- (1) J R 京浜東北線「大井町駅」下車 徒歩 2 分
- (2) 東急大井町線「大井町駅」下車 徒歩 3 分
- (3) 東京臨海鉄道「大井町駅」下車 徒歩 3 分

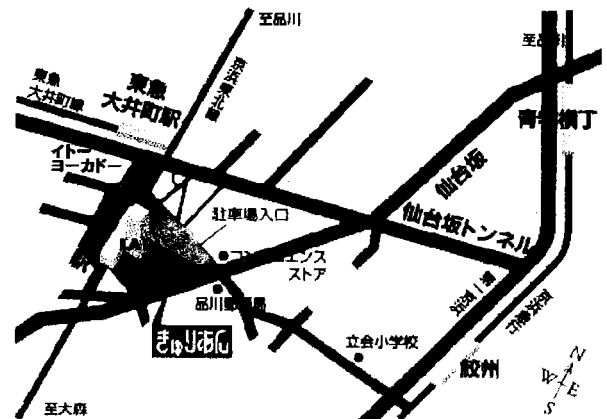


＜エルおおさか＞

大阪市中央区北浜東 3-14

[最寄り駅]

- (1) 地下鉄谷町線「天満橋駅」下車 徒歩 8 分
- (2) 地下鉄堺筋線「北浜駅」下車 徒歩 10 分
- (3) 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」下車 徒歩 20 分
- (4) JR 東西線「大阪天満宮駅」下車 徒歩 15 分

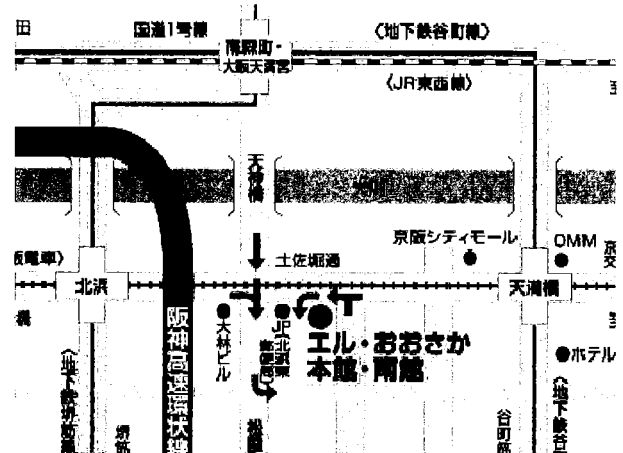


＜福岡朝日ビル＞

福岡市博多区博多駅前 2-1-1

[最寄り駅]

- (1) JR 博多駅 (博多口) 徒歩 2 分
- (2) 地下鉄博多駅 (博多口) 徒歩 2 分

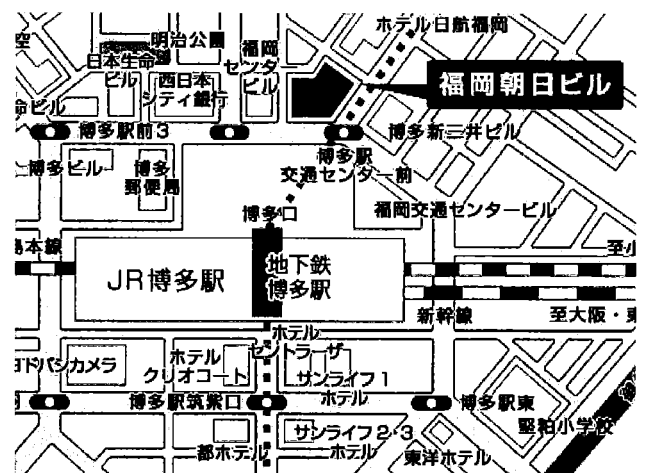

FAX 03-5777-6168

高压ガス製造事業所向「保安検査実務者研修会」

受講申込書

◆ 申込者

会社名	
役職・氏名	
会社所在地 (連絡先・E-Mail)	〒 TEL: _____ FAX: _____ E-Mail : _____

◆ 受講者

該当に○をしてください

職種	氏名	会場	申込み区分
		東京・大阪・福岡	正会員・賛助会員・日団協会員 工業用消費事業者・一般
		東京・大阪・福岡	正会員・賛助会員・日団協会員 工業用消費事業者・一般
		東京・大阪・福岡	正会員・賛助会員・日団協会員 工業用消費事業者・一般
		東京・大阪・福岡	正会員・賛助会員・日団協会員 工業用消費事業者・一般
		東京・大阪・福岡	正会員・賛助会員・日団協会員 工業用消費事業者・一般

受講料計

円

＜事務処理用＞記入不要

入金日 月 日 銀行・現金書留（領収書発送日 月 日）	受講票発送日 月 日	備考
--------------------------------	------------	----